


Richtlijnen voor tankopslag van vloeibare zuurstof (0,45 - 100 m³) volgens CPR 5

Bij toepassing van bijzondere veiligheidsmaatregelen mogen de vermelde afstanden met ten hoogste tweederde worden verminderd (zie CPR 5).

De aanrijbeveiliging en het noodzakelijke hekwerk, 2 meter hoog en voorzien van een nooddeur, op minimaal 1 meter van de tank, hebben geen invloed op de vermelde afstanden.

Afstanden van vloeibare zuurstofopslag tot gebouwen en terreinen (in meters)

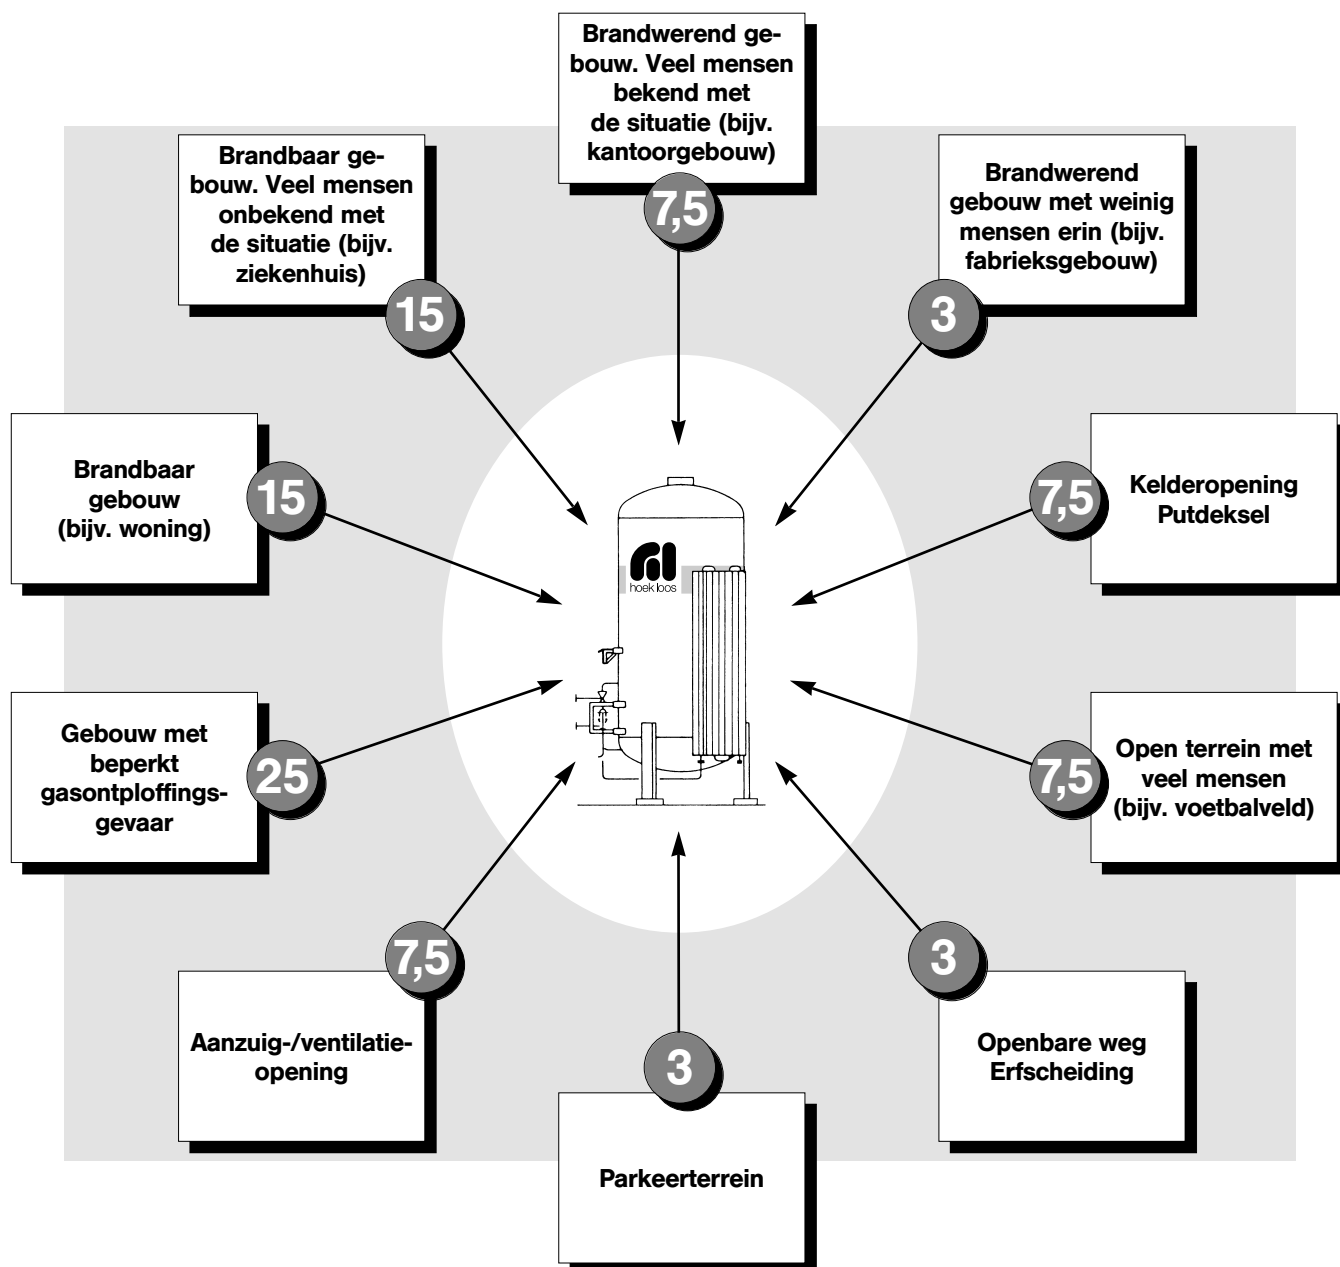

Richtlijnen voor tankopslag van vloeibare zuurstof (0,45 - 100 m³) volgens CPR 5

Bij toepassing van bijzondere veiligheidsmaatregelen mogen de vermelde afstanden met ten hoogste tweederde worden vermindert (zie CPR 5).

Bij grote hoeveelheden brandbare vloeistof (>100 m³) zie CPR 5 afbeelding 2.

Afstanden van vloeibare zuurstofopslag tot opslag van andere stoffen (in meters)

